
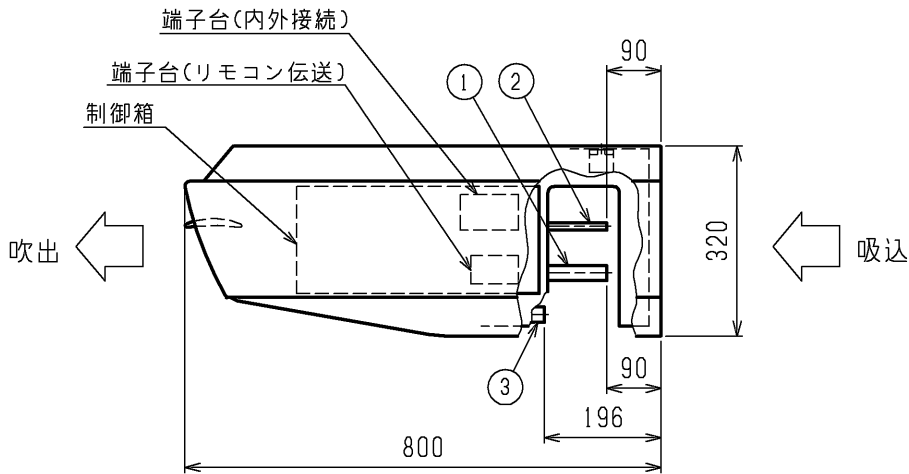
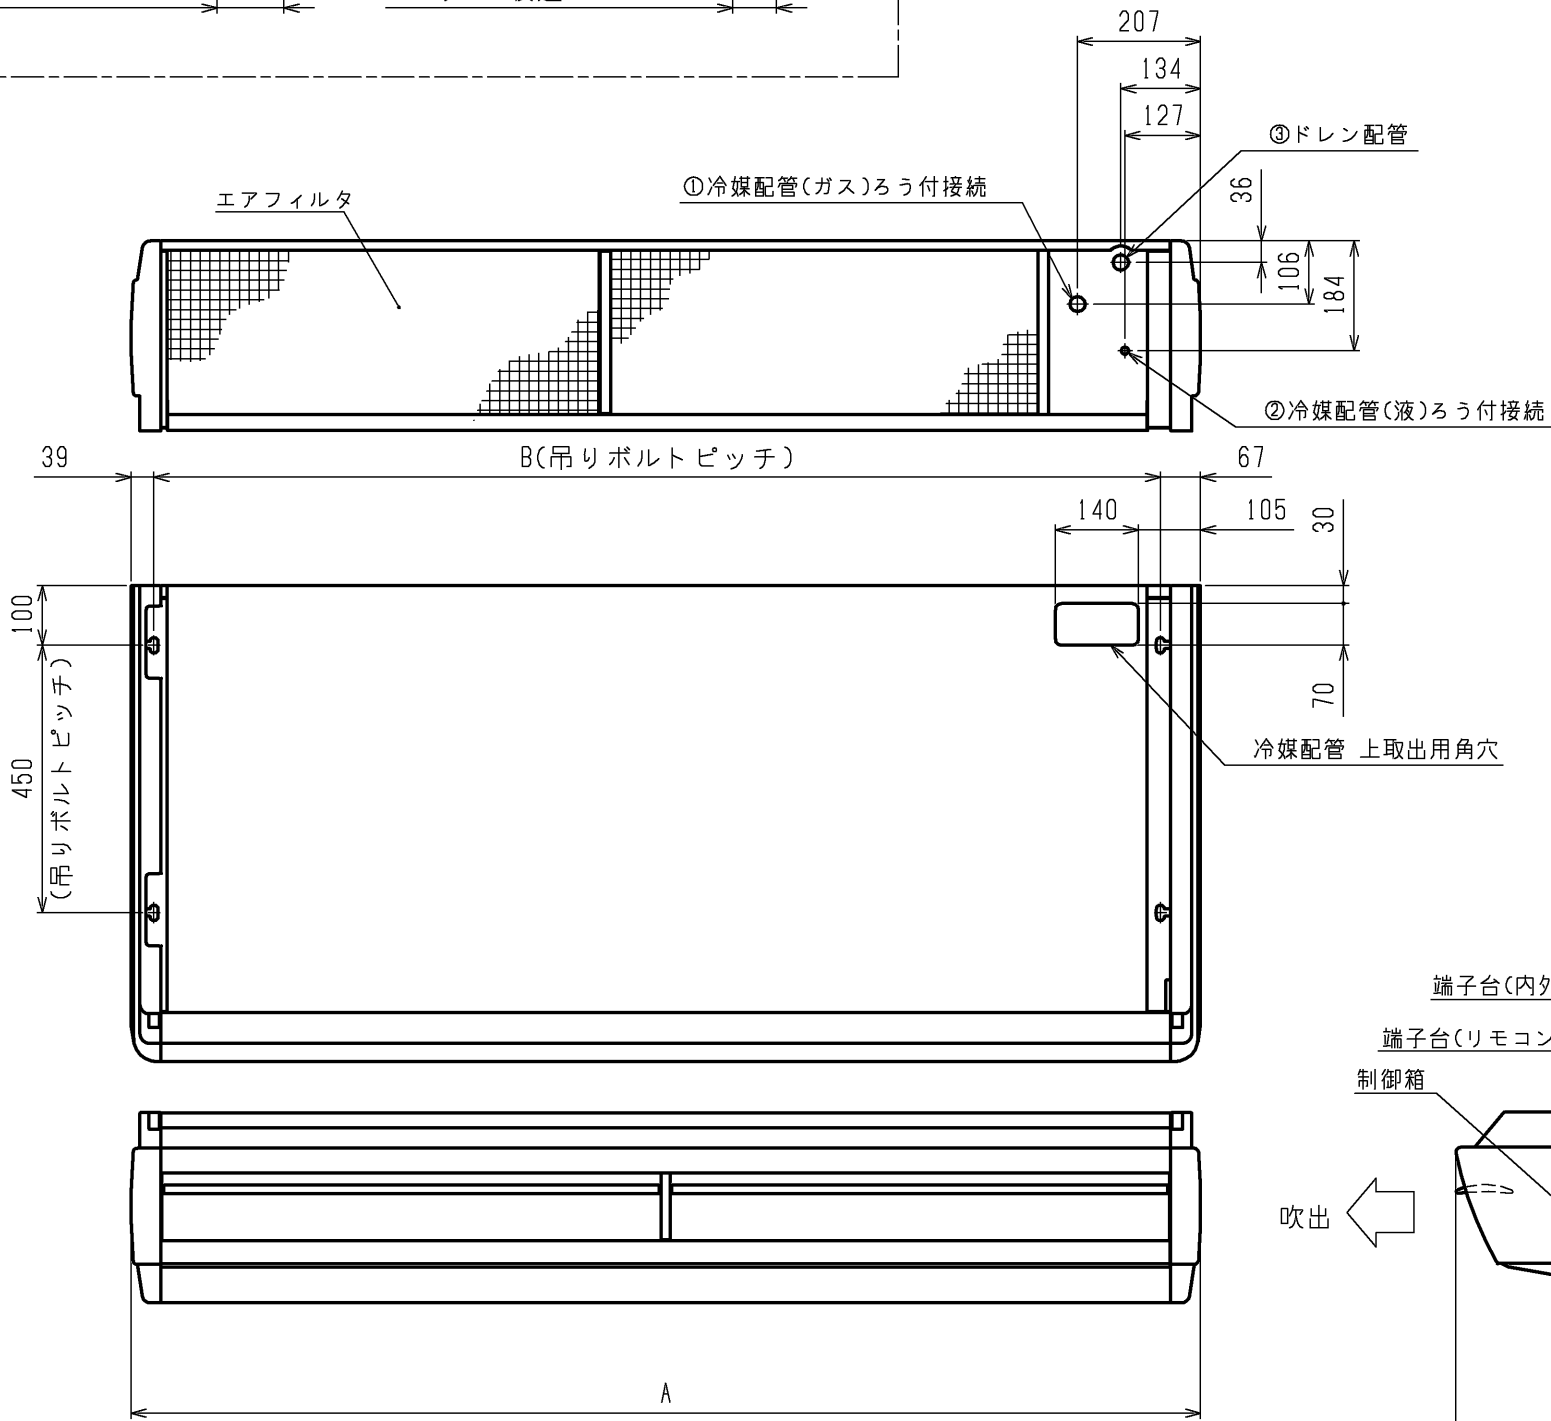


注. 吊りボルトが長くなり本体が振れる可能性がある場合は下記にご注意ください。
a)吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
b)吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)

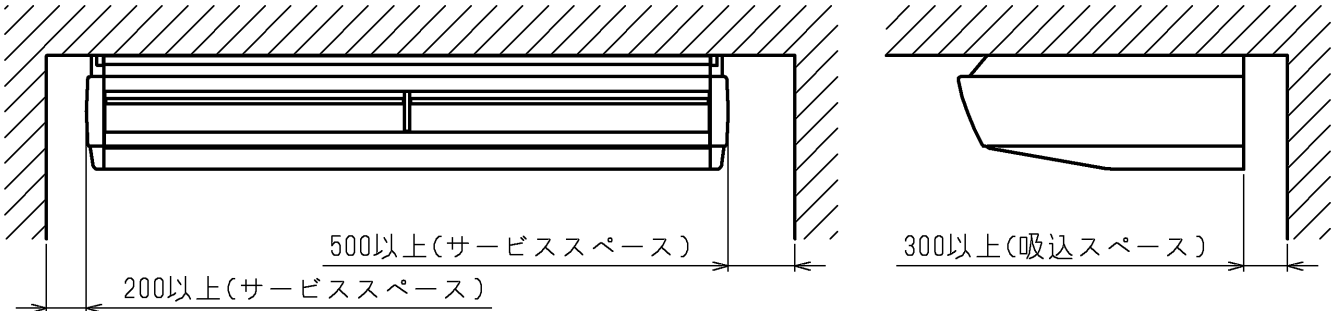


機 種	①ガス配管サイズ	②液配管サイズ	③ドレン配管	A	B
PC-RP224BA16 PC-RP224CA16	φ25.4	φ9.52	ドレン配管接続口 (ジョイントソケットVP-20<付属>)	1800	1694
PC-RP280BA16 PC-RP280CA16		φ12.7		2100	1994

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.					<標準仕様>	
	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PC-RP224,280BA(CA)16			
	2019-11-01		天吊形室内ユニット 外形図			
	R 度 SCALE DO NOT SCALE		DWG.NO. W KB94C28A	REV.	PAGE 1/1	


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

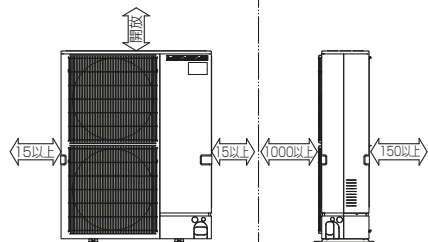


2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

＜基礎ボルト高さ＞



M10の基礎ボルトで
ユニットの据付足を
4ヶ所ダブルナットで
強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは
現地手配です。)




4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。



記号説明

- ① … 冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント接続)φ25.4
(現地口ウ付)
- ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)
- ※1 … バルブの接続先端寸法
- ※2 … (フレア部)φ19.05(3/4F)

②接続部	A
φ12.7(1/2F)	424

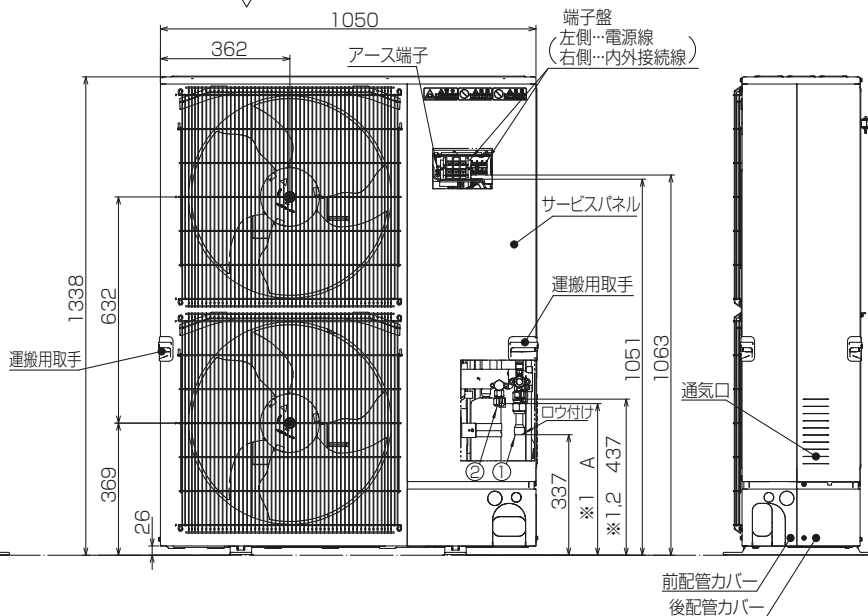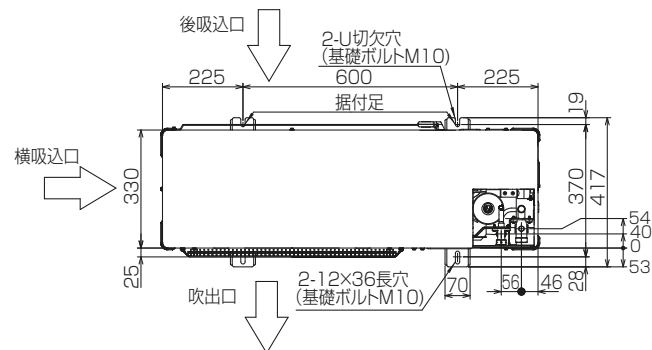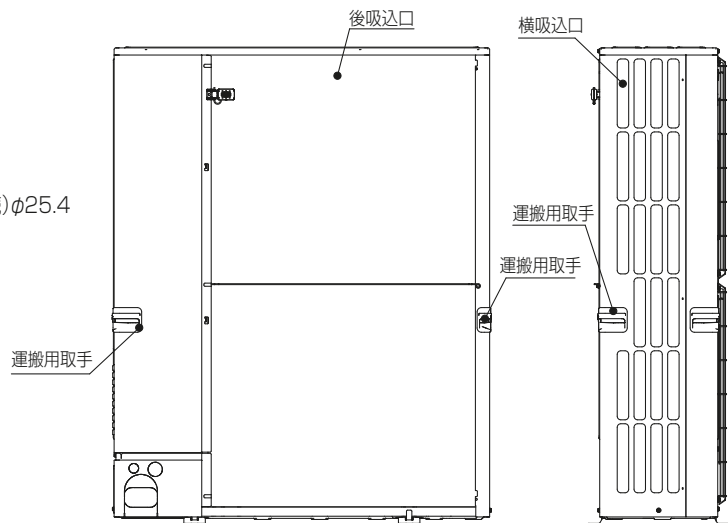

配管ノックアウト穴詳細

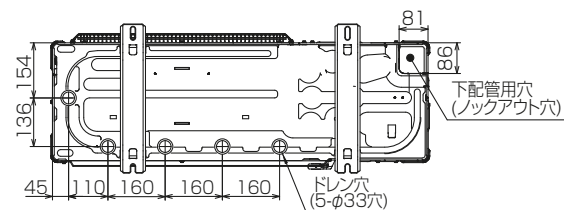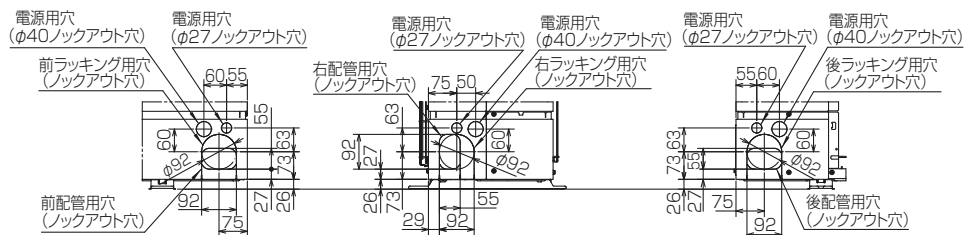

BK01V578-6

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ERP280KA13(-BS,-BSG)				
mm	NTS	2020-1-21	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
			図番	GA-PUZERP280KA13	副番		記号	